

Karta danych technicznych
**15HS31 PIRAL HD HYDROTEC
PANEL**

OPIS

Ekologiczny panel warstwowy wykonany z elementu izolacyjnego ze sztywnej pianki poliuretanowej i obustronnie pokryty wytłaczanym aluminium o grubości 200 mikronów z zewnątrz i 80 mikronów po stronie wewnętrznej.

WYKORZYSTANIE

Panel ten nadaje się do budowy kanałów dystrybucji powietrza w systemach klimatyzacyjnych i grzewczych.

WYMIAR I TOLERANCJA

Standardowa grubość produkcyjna wynosi 30,5mm, z tolerancją +/- 0,5mm (UNI EN 823).

Standardowa długość produkcyjna wynosi 4000mm, z tolerancją +/- 5mm (UNI EN 822).

Standardowa szerokość produkcyjna wynosi 1200mm, z tolerancją +/- 3mm (UNI EN 822).

Proces kwadrowania przeprowadzany jest z dokładnością +/- 1mm (UNI EN 824).

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Sztywny spieniony poliuretan, z którego wykonany jest panel, jest wynikiem reakcji chemicznej pomiędzy specjalnie opracowanymi pierwszorzędnymi alkoholami wielowodorotlenowymi i izocyjanianami. Materiał izolacyjny jest spieniony wodą, dlatego nie zawiera CFC, HCFC ani HFC. Gęstość pianki PUR wynosi 52kg/m³ z tolerancją +/- 2kg/m³ (UNI EN 1602)

Kolor: jasnoniebieski

Przewodnictwo cieplne

Dzięki wysokiemu procentowi zamkniętych komórek, przekraczającemu 95%, wartość początkowego przewodnictwa cieplnego pianki w panelach wynosi λ 0,022W/(m*K) zmierzonego przy średniej temperaturze 10°C.

CHARAKTERYSTYKA POWŁOKI

Powłoka składa się z centezymalnego aluminium o grubości 200 μ m z zewnątrz i 80 μ m po stronie wewnętrznej panela.

Ta powłoka jest chroniona z jednej strony lakierem przeciwutleniającym na bazie poliestru o grubości 2g/m², a z drugiej lakierem termoutwardzalnym na bazie żywicy winylowej.

CHARAKTERYSTYKA PANELU

Temperatura użytkowania

Panel może być używany w zakresie temperatury od -30°C do +65°C w trybie ciągłym.

Reakcja na ogień

Panel został sklasyfikowany w następujący sposób zgodnie z najważniejszymi specyfikacjami norm:

- Wewnętrzny kanał aluminiowy -A (96/603/WE)
- Izolacja poliuretanowa – E (PN-EN 13501-1:2019-02)
- Kanały i kształtki z poliuretanowych paneli pokrytych z obu stron blachą aluminiową - BL-s2, d0 (PN-EN 13501)


Atest PZH

Atest higieniczny B-BK-60212-0619/20:

Klasa sztywności

Klasa sztywności panelu wynosi 300 000 Nmm²/mm, który jest równy klasie R5 zgodnie z UNI EN 13403.

Kanały wykonane z tego panelu będą posiadały odpowiednie wzmocnienia zgodnie z poniższą tabelą:

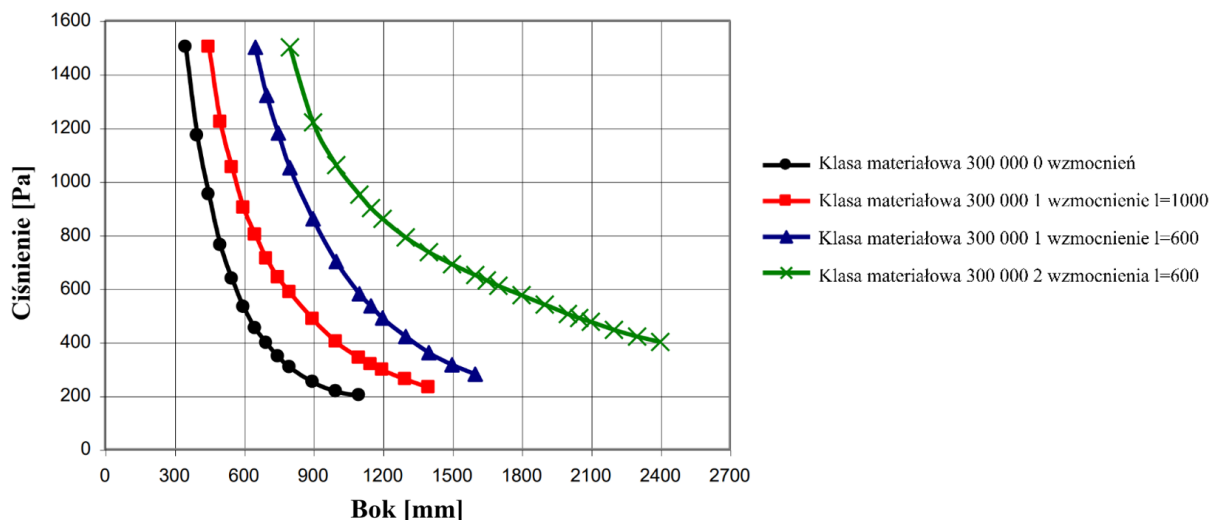

WIDOCZNA JAKOŚĆ

Obie powierzchnie panelu są całkowicie płaskie (UNI EN 825). Widoczne wady nie powinny przekroczyć 10% powierzchni całkowitej (zgodnie ze standardem IL_012).

Obecność małych pęcherzyków o różnych wymiarach, pod aluminiową powłoką pokrywającą panele, jest efektem nieprzerwanego procesu produkcyjnego i nie wpływa w żaden sposób na właściwości fizyczno-mechaniczne materiału ani na zastosowanie paneli do wykonywania kanałów.

WYSYŁKA

Dostawa jest wysyłana w paczkach po 7 paneli, zabezpieczonych, pod i nad produktem polietylenową "bańką powietrzną" i wypełnioną termokurczliwymi foliami polietylenowymi. Na życzenie panele mogą być dostarczone w kartonowych pudłach.

OSTRZEŻENIE

Informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych technicznych opierają się na obecnej wiedzy technicznej i praktycznych doświadczeniach P3 S.r.l., a także na dokumentacji uważanej za wiarygodną, ale nie posiadającą wiążącej wartości.

Nabywca i/lub użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność związaną z używaniem wyżej opisanych produktów.